



Joukkuevoimistelun kansalliset olosuhdekriteerit

Joukkuevoimistelu on kansainvälisen joukkuevoimisteluliiton (IFAGG) sekä Suomen Voimisteluliiton virallinen kilpaurheilulaji.

Joukkuevoimistelussa kilpaillaan sekä vapaa- että välineohjelmilla sarjatason mukaan. Kansallisesti joukkueet kilpailevat yli 12-vuotiaina kolmella eri sarjatasolla.

Kilpailujoukkueessa on vähintään 6 voimistelijaa.

Joukkuevoimistelun kansallinen olosuhdekriteeristö toimii pohjana kilpailuja järjestettäessä. Kriteeristö määrittelee lajin viralliset olosuhdekriteerit Suomessa.

Kilpailutilan vaatimukset


Kilpailualueelle sijoitetaan lajin edellyttämä suoritusalue reuna- ja turva-alueineen (kuva 1) sekä tuomareiden ja toimitsijoiden vaativat tilat.

Suoritusalueella käytetään 14 x 14m voimistelumattoa (paksuus 10 – 12mm), josta suoritusalue on 13 x 13m. Suoritusalueen jokaiselle sivulle jää 0,5m reuna-alue. Maton ulkopuolella suositellaan olevan noin 2 m turva-alue jokaisella sivulla.

Kilpailualueen lattia tulee olla alue- tai yhdistelmäjäoustava urheilulattia. SM-kilpailuissa alustana voidaan käyttää myös joustokanveesia (lisätietoa voimistelun olosuhdeoppaasta).

Kilpailuareenan vähimmäiskoko on 22 x 22 m, jotta suoritusalue sekä tuomareiden ja toimitsijoiden vaativat tilat saadaan sijoitettua samaan tilaan. Tämän lisäksi kilpailunjärjestäjän tulee huolehtia riittävien katsomo- ja lämmittelytilojen saatavuudesta.

Kilpailualueen vapaa korkeus on vähintään 8m.

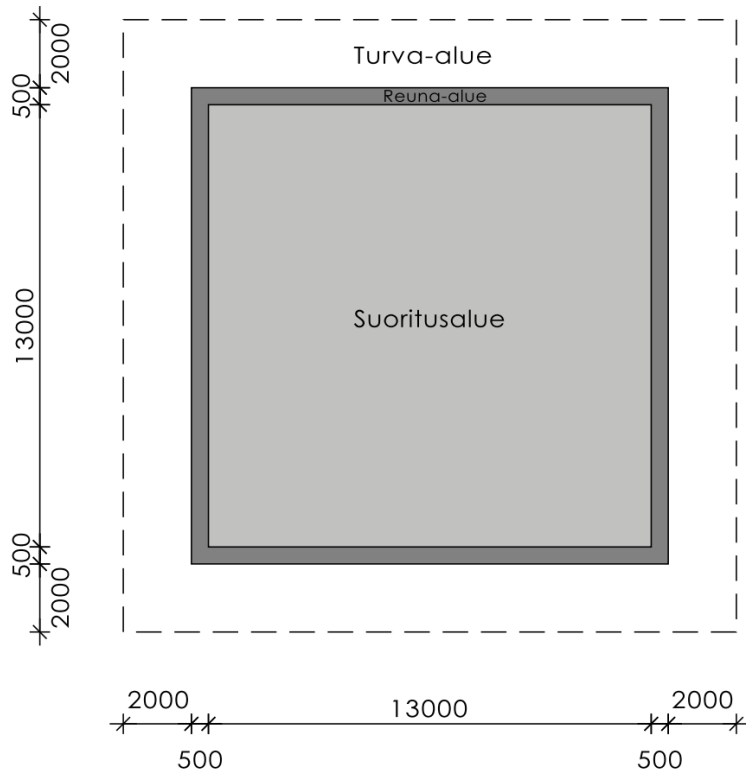

Kuva 1. Joukkuevoimistelun suoritusalue reuna- ja turva-alueineen. Kahden metrin turva-alue maton ulkopuolella on suositus, josta voidaan tarvittaessa poiketa.

Lämmittelytila

Kilpailijoilla tulee olla käytössään ensisijaisesti kilpailutilasta erillään oleva lämmittelytila /-tiloja, joista on hyvä yhteys kilpailutilaan. Mikäli lämmittelytila on samassa tilassa kilpailutilan kanssa, alueet tulee erottaa toisistaan väliverholla / muulla näköesteellä.

Lämmittelytilan määrä tulee mitoittaa riittäväksi suhteessa kilpailuiden kokoon. Suositeltavaa on, että lämmittelytiloista löytyy vähintään yksi suoritusalueen kokoinen tila, jossa on voimistelumatto käytössä.



Kilpailutilan muut vaatimukset

Tilassa tulee olla riittävän voimakas ja tasainen yleisvalaistus, joka ei kuitenkaan saa häikäistä kilpailijoita. Ikkunat on voitava peittää kirkkaan auringonvalon estämiseksi.

Katsomon on oltava selkeästi eristetty kilpailualueesta. Katsomon etäisyys turva-alueen reunasta tulee olla vähintään 4m.

Kilpailutilan varusteet

- Hyvä äänentoistolaitteisto, joka kuuluu suoritusalueen lisäksi katsomoon. Kuulutuksia varten tarvitaan oma äänentoisto. Äänentoistolaitteita hoitavalla henkilöllä on oltava suora näköyhteys tuomareihin ja kilpailualueelle.
- Jakoseinä tai verho, jolla voidaan erottaa lämmittely- ja kilpailutila toisistaan. Lämmittelyalue voi olla myös muussa tilassa, jos sieltä on hyvä yhteys kilpailutilaan.
- Liityntäpisteet kilpailuorganisaation ja tulospalvelun tietokoneita varten
- Sähköinen näyttötaulu tai iso valkokangas ja liitännät tietokoneille ja videoprojektorille (SM-kilpailut)