



## Kilpa-aerobicin kansalliset olosuhdekriteerit

Kilpa-aerobic on kansainvälisen voimisteluliiton (FIG = Fédération Internationale de Gymnastique) ja Suomen Voimisteluliiton virallinen kilpaurheilulaji.

Kilpa-aerobicissa kilpailevat sekä miehet että naiset. Kilpailla voi yksilönä, parina, triona tai viiden voimistelijan ryhmänä, ja osallistua voi myös tanssillisempaan AeroDance-sarjaan. Kilpailutasoja on kaksi: SM-sarja ja kilpasarja.

Kilpa-aerobicin kansallinen olosuhdekriteeristö on johdettu FIG:n virallisista ohjeistuksista. Kriteeristön tavoitteena määritellä lajin viralliset kilpailujärjestämiskriteerit Suomessa. Näiden pohjalta voidaan suunnitella myös harjoitustilojen mitoituksia ja sisältöä lajin asiantuntijoiden sekä Voimistelun olosuhdeoppaan avulla.


### Kilpailutilan vaatimukset

Kilpailualueelle sijoitetaan lajin edellyttämä kilpailualusta reuna- ja turva-alueineen sekä tuomareiden ja toimitsijoiden vaatimat tilat.

Kilpa-aerobicin virallinen alusta on 12 m x 12 m FIG:n hyväksymä joustoparketti. Suoritusalueet tulee merkitä parkettiin yksivärisellä 5 cm leveällä rajateipillä. Oheisessa kuvassa (1) on näkyvillä suoristus-, reuna- ja turva-alueiden mitoitus.

Kilpailualueita varten tulee varata vähintään 400 m<sup>2</sup> kokoinen tila.

Kilpailualueen vapaa korkeus on 8 m.

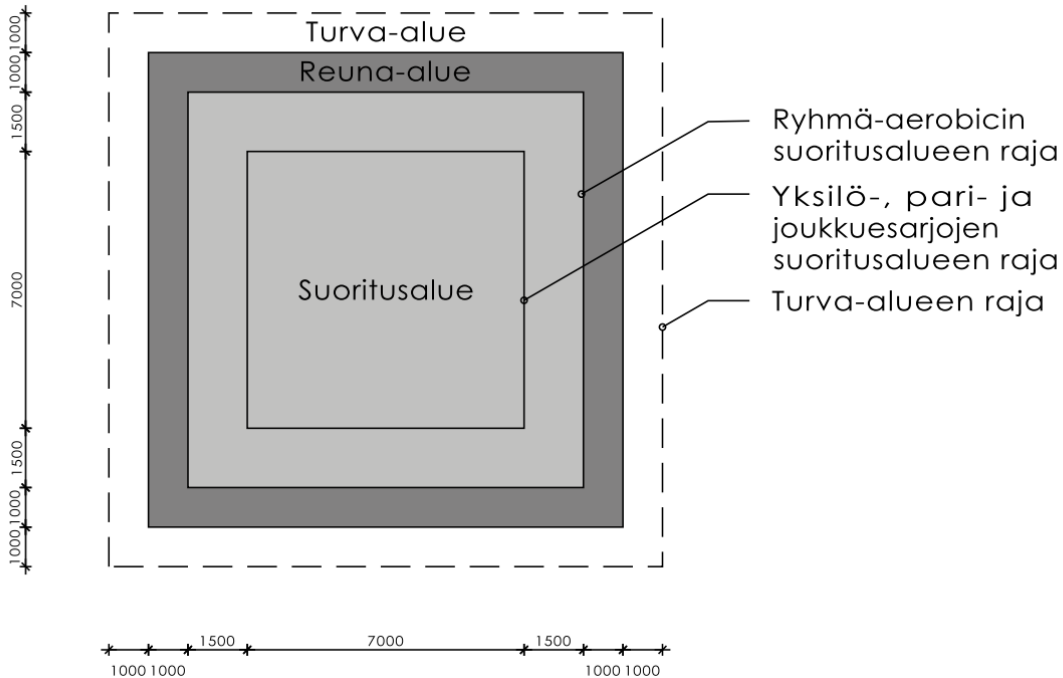

Kuva 1. Kilpa-aerobicin suoritusalueet reuna- ja turva-alueineen. Kilpailu-alueen koko sarjoittain on eritelty seuraavaan taulukkoon.

### Kilpailualueen koko sarjoittain

Luokka	Kilpailualueen koko
2lk. (8-9v.)	7 m x 7 m
ND 9-11v.	Yksilöt, parit, joukkueet 7 m x 7 m Ryhmät 10 m x 10 m



3lk. kilpasarja (yli 9v.)	7 m x 7 m
AG1 (12-14v SM)	Yksilöt 7 m x 7 m Parit, joukkueet, ryhmät 10 m x10 m
4lk. kilpasarja (yli 12v.)	Yksilöt 7 m x 7 m Joukkueet 10 m x 10 m
AG2 (15-17v SM)	Yksilöt, parit, triot, ryhmät 10 m x10 m
5lk. kilpasarja (yli 15v.)	Yksilöt, parit, joukkueet, ryhmät 10 m x10 m
SEN-sarja (yli 18v. SM)	10 m x 10 m
6lk. kilpasarja (yli 18v.)	10 m x10 m
Aerodance	10 m x10m

## Lämmittelytila

Kilpailijoilla tulee olla käytössä erillinen lämmittelytila, josta on hyvä yhteys kilpailutilaan. Lämmittelyalue voi olla samassa tilassa kilpailualueen kanssa, mutta tällöin alueet on erotettava toisistaan vähintään väliverholla. Lämmittelytilan koko on oltava vähintään 200 m<sup>2</sup>.



## Kilpailutilan muut vaatimukset

Tilassa tulee olla riittävän voimakas ja tasainen yleisvalaistus. Ikkunat on voitava peittää kirkkaan auringonvalon estämiseksi.

Suoritusalueen ja katsomon välissä on oltava tilat tuomaristolle ja sihteeristölle. Katsomon etäisyys turva-alueen reunasta on oltava vähintään 4 m. Tuomariston pöydät tulee sijoittaa vähintään 3 m päähän suoritusalueesta. Tuomareiden alueelle pitää estää sekä kilpailijoiden että yleisön pääsy (esim. rajaus huomioteipeillä).

## Kilpailutilan varusteet

- Hyvät kiinteät äänentoistolaitteet, jotka kuuluvat esiintymisalueen lisäksi katsomoon. Kuulutuksia varten tarvitaan oma äänentoisto. Äänentoistolaitteita hoitavalla henkilöllä on oltava suora näköyhteys tuomareihin ja kilpailualueelle.
- Jakoseinä tai verho, jolla voidaan erottaa lämmittely- ja kilpailutila toisistaan. Lämmittelyalue voi olla myös muussa tilassa, jos sieltä on hyvä yhteys kilpailutilaan.
- Tuomareille sekä sihteeereille tulee varata pöytiä ja tuoleja min. 16 hengelle. Tuomareita voi sijoittaa myös kahteen riviin, jolloin taempi rivi on korkeammalla esim. katsomon alimmalla rivillä.
- Liityntäpisteet kilpailuorganisaation ja tulospalvelun tietokoneita varten
- Kilpailutilasta erillinen tuomaritila
- Suoritusalueen alle on mahdollista sijoittaa lava, joka tulee olla kooltaan 14 m x 14 m.